




CLAVE:
TAUROK STR HID T7 Al/Fe (Rx7s24) PBI 2x150 HQI RSIM

MODELO:
PI 20 Q 02

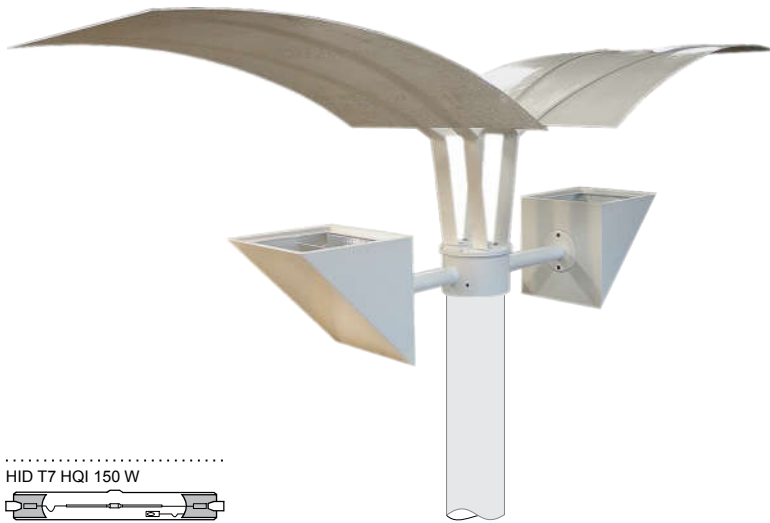

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por personal calificado.

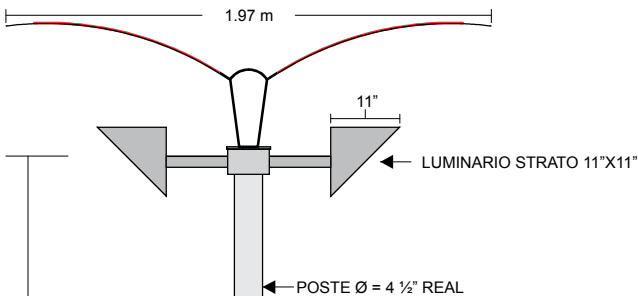

POSTE Ø = 4 1/2" REAL

CARAC. ELECTRICAS NOMINALES

Marca: PROMMSA
 Modelo: PI 20 Q 02
 Tensión nominal: según red
 Frecuencia nominal: 60 Hz
 Potencia nominal: 300 W

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurándose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

- Pasos para proteger las conexiones.
- 1 Unión - grapa de presión
 - 2 Forro termo-contráctil
 - 3 Forro térmico [Fib. vidrio]


MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté desenergizado.

Al cambiar la lámpara, asegúrese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.


- Punta de Poste TAUROK.
 - Herrajes estructurales en solera de acero.
 - Mamparas reflectoras en lámina de Aluminio.
 - Cuenta con dos luminarios tipo Strato.
 - Stratos fabricados en fundición de aluminio.
 - Reflector asimétrico incorporado.
 - Cristal termotemplado.
 - Empaque de silicón moldeado.
 - Tornillería de acero inoxidable.
 - A prueba de corrosión.
 - Soquet Rx7s24 (5K).
 - Utiliza 2 lámparas HID T7 de 150 watts en HQI.
 - Porta balastos integrados.
 - Acabado anodizado y esmalte de horno.
- Tramo de poste de 4 m de altura, acabado en base Dual-Etch desoxidante y fosfatizante y fondo universal Metal Primer Sherwin Williams color verde.

BASE PARA POSTE DE 4" NOMINAL

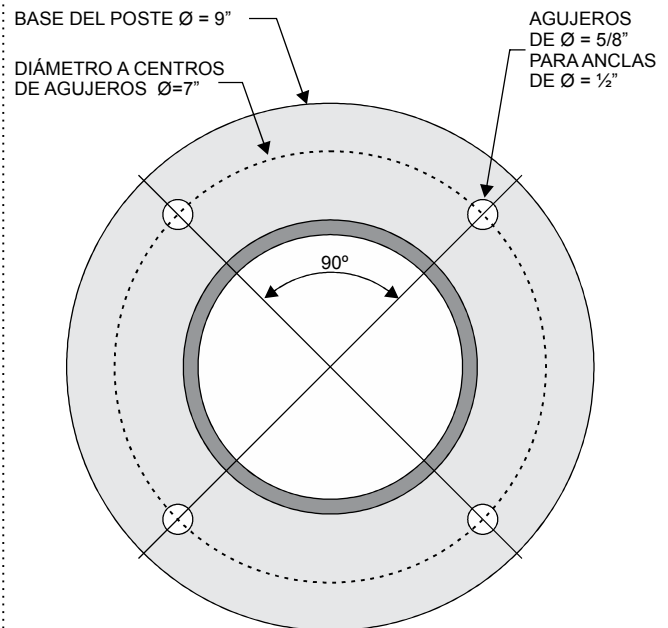


GUÍA DE ANCLAJE

La orientación de las anclas debe ser PARELA a la calle.



CUBRE BASE: Accesorio.

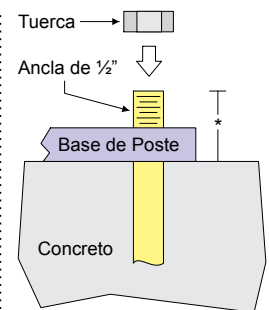

* Dejar 1 1/4" de rosca del ancla sobre el nivel del piso.

Ancla de 1/2"